


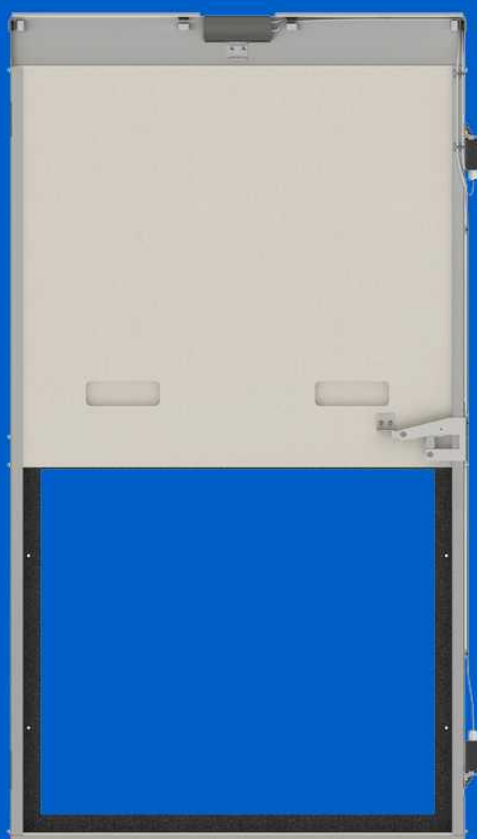

E-VT60

Volet de transfert à guillotine pour pose en applique E60 ou EI60 (avec grille)


PRÉSENTATION DU PRODUIT VT60

Volet de transfert à guillotine certifié NF, testé selon la norme Européenne NF EN 1634-1 et classé E60 ou EI60 (si grille). D'un encombrement réduit, le VT60 est utilisé comme volet de transfert dans des IGH et en Habitat collectif. Le volet est installé en applique sur paroi légère et paroi massive de 100 mm. Ou encastré avec l'option E-VT60. Le volet est ouvert en position d'attente et fermé en position de sécurité. Le déclenchement se fait uniquement par fusible.


Les volets de transfert font partie des systèmes de désenfumage dans des bâtiments IGH et en Habitat collectif. Ils servent comme amenées d'air pour le couloir du côté du sas.

- installation rapide
- section nette optimale et perte de charge minimale
- encombrement (profondeur) réduit
- léger
- pose à sec en applique
- convient pour montage en applique sans pré-cadre sur paroi légère et massive
- testé conformément à EN 1634-1
- déclenchement par fusible
- sans entretien
- pour applications à l'intérieur

1. compartiment de raccordement
2. cadre en acier
3. lame mobile
4. fusible thermique
5. joint intumescent
6. coulisse
7. contacts de position fin et début de course

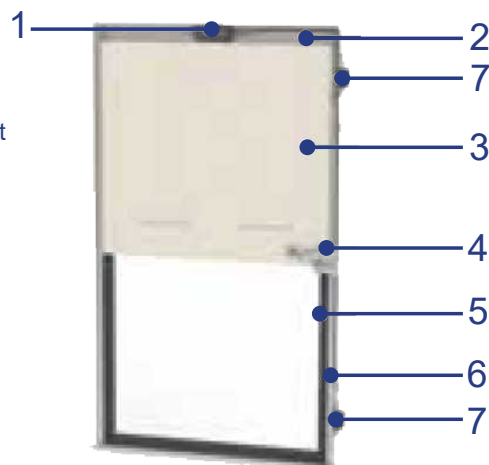

Gamme et dimensions VT60

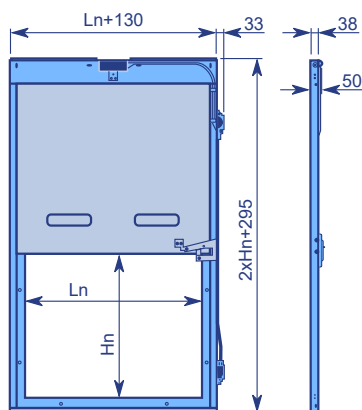

	≥	≤
(Ln x Hn) mm	300 x 200	800 x 800

G-VT60	E-VT60

Évolution – KITS (hors NF)



FUS72 VT60

Fusible 72°C (par 2 pièces)
A : VT60 < 1/4/2019
B : VT60 ≥ 1/4/2019

E-VT60

Pré-cadre coupe-feu pour paroi massive.
Livrée séparément comme kit.

G-VT60

Grille de protection. Livrée séparément
comme kit.

KITS FDC VT60

Contact de position unipolaire fin et début
de course (kit).

Options – à la commande



E-VT60

Pré-cadre coupe-feu pour paroi massive
et pour installation encastrée. Le VT60
sera monté sur le E-VT60 lorsqu'il est
commandé en option

G-VT60

Grille protectrice. Livrée comme option
avec le produit.

FDC VT60

Contact de position unipolaire fin et début
de course (pré-monté, obligatoire pour
NF)

Options – à la commande



FDC VT60

Contact de position unipolaire fin et début de course (pré-monté, obligatoire pour NF)

DC VT60

Contact de position unipolaire début de course (pré-monté).

FC VT60

Contact de position unipolaire fin de course (pré-monté).

STOCKAGE ET MANIPULATION

Étant un élément de sécurité, le produit doit être stocké et manipulé avec soin.

Évitez :

- les chocs et les détériorations
- le contact avec l'eau
- une déformation du produit

Il est recommandé de :

- décharger dans une zone sèche
- ne pas déplacer le produit en le poussant ou en le faisant rouler
- ne pas utiliser le produit comme échafaudage, table de travail etc.
- ne pas emboîter les petits produits dans les grands


MONTAGE

Généralités

- L'installation doit être conforme au rapport de classement et à la notice technique fournie avec le produit.
- Vérifiez le libre mouvement de la lame mobile.
 - **Attention** : lors de la pose, le produit doit être manipulé avec précaution et protégé de toute projection de produits de scellement.
 - **Attention** : à la mise en route de l'installation, nettoyez l'ensemble des poussières et salissures.

Commande : fermeture manuelle


1

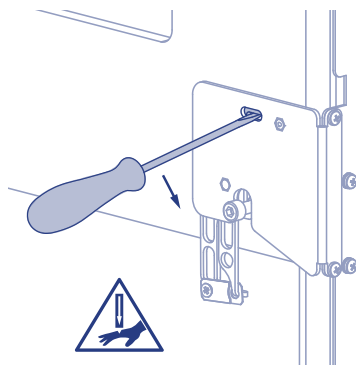

1. Pour déclencher le mécanisme et entraîner la chute de la lame, insérez un tournevis dans l'ouverture du mécanisme et effectuez un mouvement de levier.
Attention aux doigts !

Commande : ouverture manuelle

1


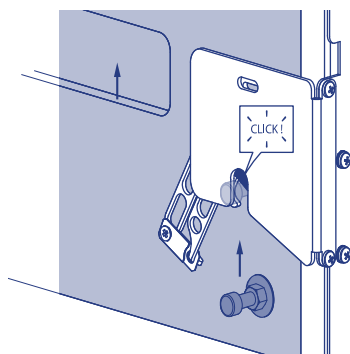


1. Faites glisser la lame en la soulevant par les 2 poignées jusqu'à ce que le boulon s'emboîte dans la serrure ouverte.

Montage en paroi massive

Le produit a été testé et approuvé en :



Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	Sans scellement	E 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Carreaux de plâtre ≥ 70mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Carreaux de plâtre ≥ 70mm	Sans scellement	E 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	Sans scellement	E 60

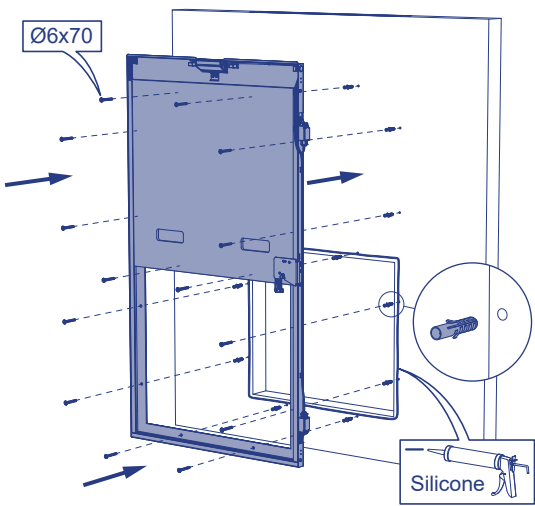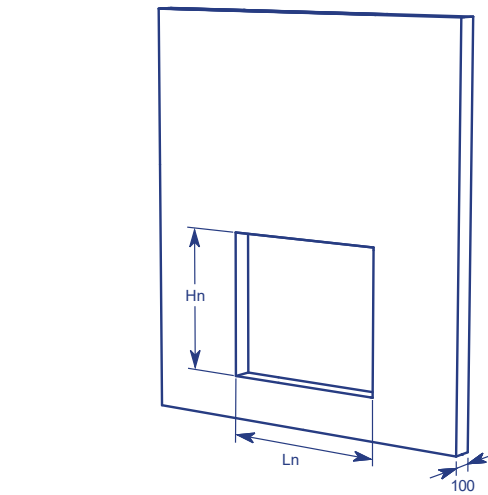

Montage en paroi massive au moyen du précadre E-VT60

Le produit a été testé et approuvé en :

Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	Sans scellement	E 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Carreaux de plâtre ≥ 70mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Carreaux de plâtre ≥ 70mm	Sans scellement	E 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	Sans scellement	EI 60
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	Sans scellement	E 60

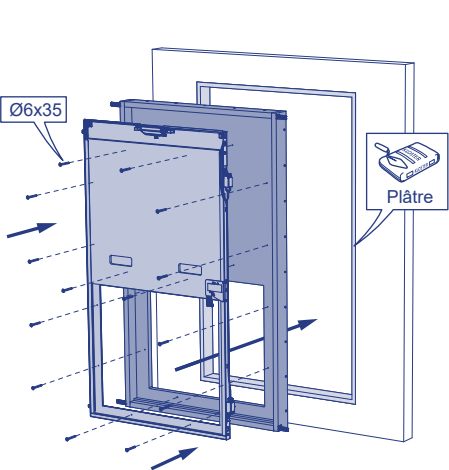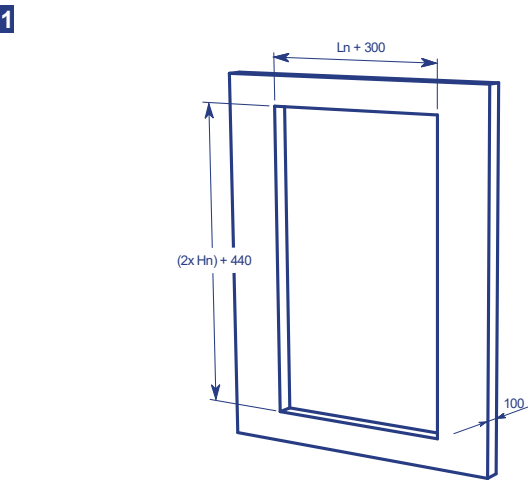


Montage en paroi flexible (ossature métallique et plaques de plâtre)


Le produit a été testé et approuvé en :

Gamme	Type de paroi	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN520) ≥ 100 mm	Scellement	Classement
300x200 mm $\leq$ VT60 $\leq$ 800x800 mm	Paroi flexible		Sans scellement	EI 60
300x200 mm $\leq$ VT60 $\leq$ 800x800 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN520) ≥ 100 mm	Sans scellement	E 60


1

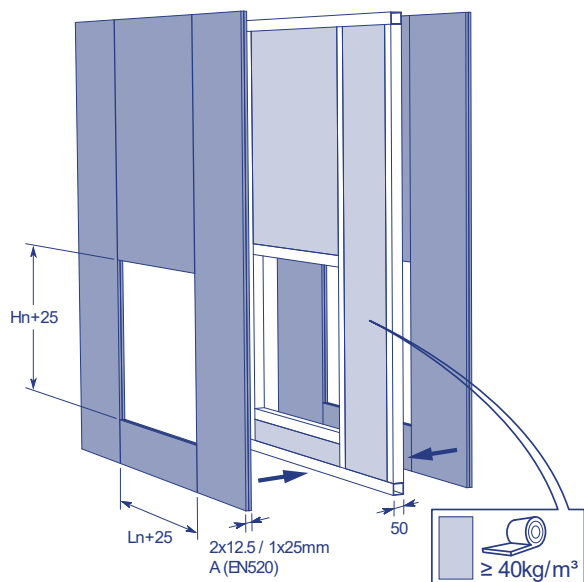

2

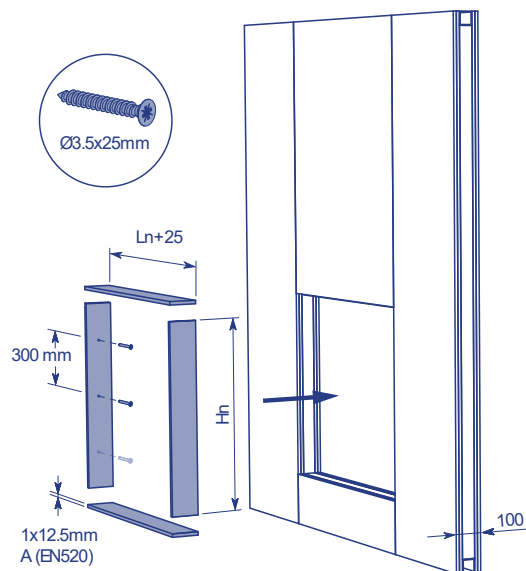


3

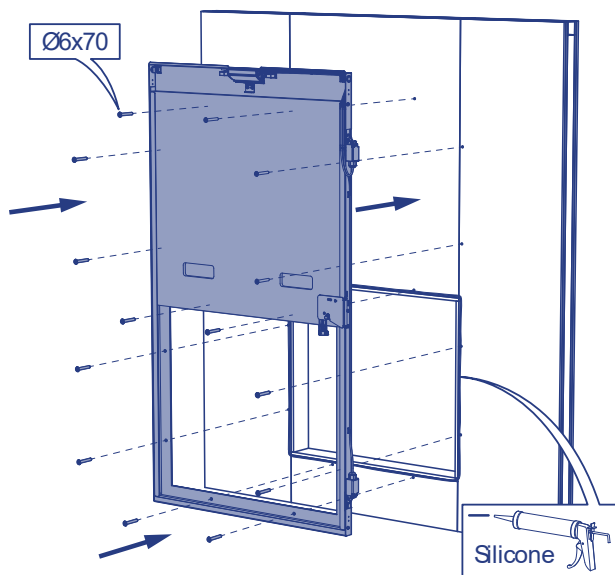


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (uniquement si le volet est équipé de contacts de position)

1

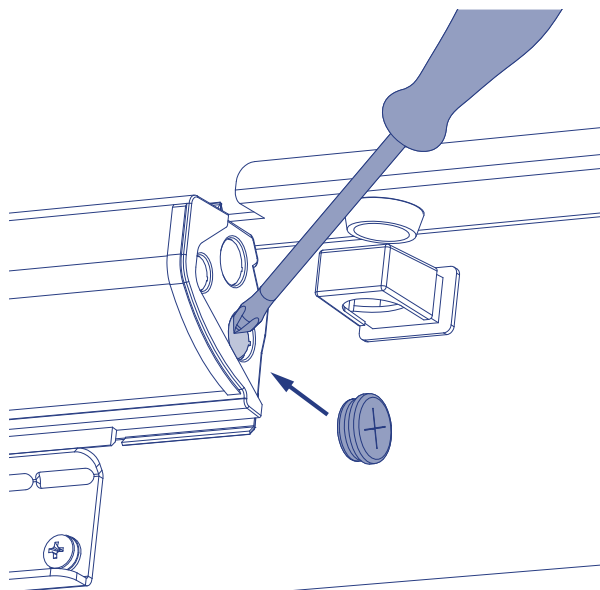

1. Percez l'ouverture dans la boîte de raccordement. Montez le passe-fil livré avec le produit.


2

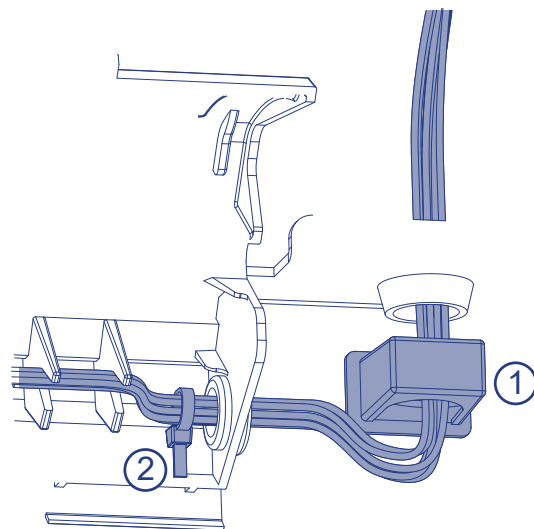

2. Faites passer les câbles par l'ouverture. Utilisez le clip de fixation (1) et le collier serre-câble (2) pour fixer les câbles dans le boîtier de raccordement et raccordez selon le schéma de raccordement.
Respectez les règles d'installation établies par l'article 6.1 de la NF S 61-932.

INSTALLATION DE LA GRILLE


1

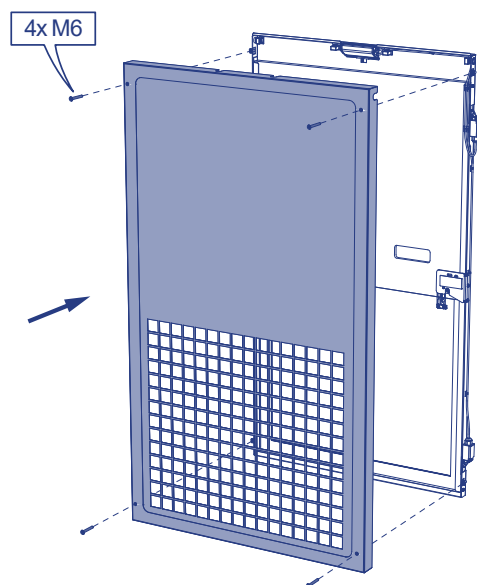

8

REEMPLACEMENT FUSIBLE FUS72 VT60

1

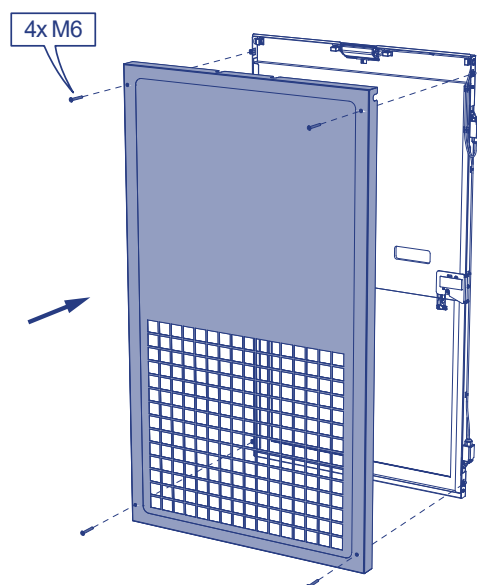

1. Dévissez le bouton de fixation et retirez l'ancien fusible. fixez un côté du nouveau fusible sur le crochet, puis l'autre côté avec le boulon.

ENTRETIEN

- Sans entretien particulier.
- Prévoyez au moins deux contrôles visuels chaque année.
- Nettoyez poussière et autre particules avant la mise en service.
- Respectez les prescriptions de maintenance locales (par exemple norme NF S 61-933) et EN13306.

FONCTIONNEMENT ET MÉCANISMES

Fonctionnement et mécanismes

FUS72-VT60 Fusible


Le fusible maintient la lame du volet en position ouverte.

Options à la commande

FDC VT60	Contact de position unipolaire fin et début de course (pré-monté, obligatoire pour NF)
DC VT60	Contact de position unipolaire début de course (pré-monté)
FC VT60	Contact de position unipolaire fin de course (pré-monté)

Raccordement électrique

FUS72-VT60

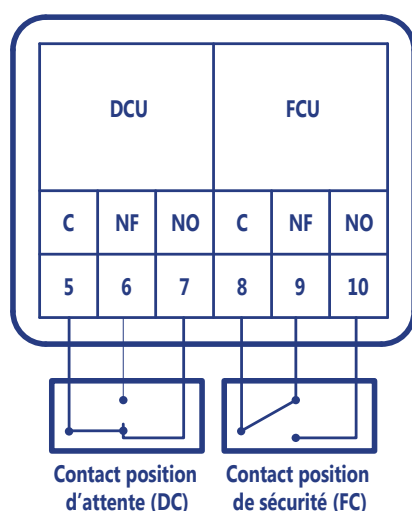

Représentation des contacts « POSITION ATTENTE »

MEC	Tension nominale moteur	Tension nominale bobine	Puissance [en attente]	Puissance [en sécurité]	Contacts de position standard
FUS72-VT60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1mA...6A DC 5V...AC250V

MEC	Temps de réarmement du moteur	Temps de marche du ressort	Puissance acoustique moteur	Puissance acoustique ressort	Câble alimentation / contrôle	Câble contacts	Classe de protection
FUS72-VT60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	IP 42

CARACTERISTIQUES CERTIFIÉES PAR LA MARQUE NF

VT60+FUS72-VT60	
Type	Volet de transfert
Dimensions	Voir tableau de classement NF p.11
Surface libre Sn (dm²)	(Ln x Hn)/10.000 (sans grille)
Sens de circulation de l'air	indifférent
Produit modulaire	non
Fonctionnement	À énergie intrinsèque
Mode de commande autocommandé	par la fonte du fusible thermique à partir de 72°C
Mode de commande télécommandé	n.a.
Obligation	Le déclencheur thermique disposant d'un élément sensible à la température doit être conforme à la norme ISO 10294-4:2001 ; Contact de position de sécurité fin de course (FCU) ; Contact de position d'attente (DCU)
Interdiction	Réarmement à distance
Essai d'endurance (cycles)	Après 150 cycles les caractéristiques sont restées dans les valeurs limites déclarées
Classe de protection	IP42
Tension et puissance	voir raccordements électriques p.10
Sens du feu, type et sens de montage, classement	sens du feu : indifférent pour E60, côté couloir pour EI60 ; type de montage : en applique, sens de montage coulisse à la verticale ; détails : voir ci-après selon la certification NF

Gamme	Type de paroi	Paroi	Classement	Scellement	Installation
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	EI 60	Sans scellement	1
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Béton cellulaire / béton (armé) ≥ 100 mm	E 60	Sans scellement	2
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Carreaux de plâtre ≥ 70 mm	EI 60	Sans scellement	1
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Carreaux de plâtre ≥ 70 mm	E 60	Sans scellement	2
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	EI60	Sans scellement	1
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi massive	Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	E 60	Sans scellement	2
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	EI 60	Sans scellement	1
300x200 mm ≤VT60≤ 800x800 mm	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre Type A (EN 520) ≥ 100 mm	E 60	Sans scellement	2

1 Type de pose : en applique avec grille (feu côté opposé à la grille)



2 Type de pose : en applique, sans grille (côté feu indifférent)



La marque NF garantit : la conformité à la norme NF S 61-937 Parties 1 et 11 : « Systèmes de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité » ; vaut présomption de conformité à l'arrêt national du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 pour le classement de résistance au feu ; les valeurs des caractéristiques mentionnées dans ce document. Organisme Certificateur : AFNOR Certification, 11 Rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ; Sites internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>; Téléphone : +33(0)1.41.62.80.00, Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00, Email : certification@afnor.org

POIDS

VT60 (Poids sans options)

Hn\Ln[mm]		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	kg	5,6	6,3	7,0	7,6	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7	12,4
250	kg	6,5	7,3	8,1	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	12,7	13,5	14,3
300	kg	7,4	8,3	9,2	10,1	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3
350	kg	7,4	8,3	9,2	10,1	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3
400	kg	9,2	10,3	11,4	12,5	13,6	14,7	15,8	16,9	18,0	19,1	20,2
450	kg	10,1	11,3	12,5	13,7	14,9	16,1	17,3	18,5	19,7	20,9	22,1
500	kg	10,9	12,3	13,6	14,9	16,2	17,5	18,8	20,1	21,4	22,7	24,1
550	kg	11,8	13,2	14,7	16,1	17,5	18,9	20,3	21,7	23,2	24,6	26,0
600	kg	12,7	14,2	15,8	17,3	18,8	20,3	21,9	23,4	24,9	26,4	27,9
650	kg	13,6	15,2	16,9	18,5	20,1	21,7	23,4	25,0	26,6	28,3	29,9
700	kg	14,5	16,2	18,0	19,7	21,4	23,2	24,9	26,6	28,4	30,1	31,8
750	kg	15,2	17,1	19,0	20,8	22,7	24,6		28,3	30,2	32,0	33,8
800	kg	16,1	18,1	20,1	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	31,9	33,8	35,8

E-VT60

Hn\Ln[mm]		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	kg	9,5	10,2	10,8	11,5	12,1	12,7	13,4	14,0	14,7	15,3	15,9
250	kg	10,5	11,2	11,8	12,5	13,2	13,9	14,6	15,3	15,9	16,6	17,3
300	kg	11,4	12,1	12,8	13,6	14,3	15,0	15,8	16,5	17,2	17,9	18,7
350	kg	12,3	13,1	13,9	14,6	15,4	16,2	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0
400	kg	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,1	18,9	19,8	20,6	21,4
450	kg	14,2	15,0	15,9	16,7	17,6	18,5	19,3	20,2	21,0	21,9	22,7
500	kg	15,1	16,0	16,9	17,8	18,7	19,6	20,5	21,4	22,3	23,2	24,1
550	kg	16,0	17,0	17,9	18,8	19,8	20,7	21,7	22,6	23,6	24,5	25,5
600	kg	16,9	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,8	25,8	26,8
650	kg	17,8	18,9	19,9	20,9	22,0	23,0	24,0	25,1	26,1	27,1	28,2
700	kg	18,8	19,8	20,9	22,0	23,1	24,2	25,2	26,3	27,4	28,5	29,5
750	kg	19,7	20,8	21,9	23,1	24,2	25,3	26,4	27,5	28,7	29,8	30,9
800	kg	20,6	21,8	22,9	24,1	25,3	26,4	27,6	28,8	29,9	31,1	30,6

G-VT60

Hn\Ln[mm]		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	kg	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
250	kg	3,0	3,2	3,4	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	5,0	5,2
300	kg	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
350	kg	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6	4,8	5,1	5,3	5,6	5,9	6,1
400	kg	3,9	4,1	4,4	4,7	4,9	5,2	5,5	5,8	6,0	6,3	6,6
450	kg	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,0
500	kg	4,4	4,7	5,0	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5
550	kg	4,7	5,0	5,4	5,7	6,0	6,3	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0
600	kg	5,0	5,3	5,7	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4
650	kg	5,3	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,5	7,8	8,2	8,5	8,9
700	kg	5,6	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,2	8,6	9,0	9,4
750	kg	6,0	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,3	8,6	9,0	9,4	9,8
800	kg	6,4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2

CARACT. AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

VT60 – Section nette de passage (m²)

Hn\Ln[mm]		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	Sn[m ²]	0,0600	0,0700	0,0800	0,0900	0,1000	0,1100	0,1200	0,1300	0,1400	0,1500	0,1600
250	Sn[m ²]	0,0750	0,0875	0,1000	0,1125	0,1250	0,1375	0,1500	0,1625	0,1750	0,1875	0,2000
300	Sn[m ²]	0,0900	0,1050	0,1200	0,1350	0,1500	0,1650	0,1800	0,1950	0,2100	0,2250	0,2400
350	Sn[m ²]	0,1050	0,1225	0,1400	0,1575	0,1750	0,1925	0,2100	0,2275	0,2450	0,2625	0,2800
400	Sn[m ²]	0,1200	0,1400	0,1600	0,1800	0,2000	0,2200	0,2400	0,2600	0,2800	0,3000	0,3200
450	Sn[m ²]	0,1350	0,1575	0,1800	0,2025	0,2250	0,2475	0,2700	0,2925	0,3150	0,3375	0,3600
500	Sn[m ²]	0,1500	0,17500	0,2000	0,2250	0,2500	0,2750	0,3000	0,3250	0,3500	0,3750	0,4000
550	Sn[m ²]	0,1650	0,1925	0,2200	0,2475	0,2750	0,3025	0,3300	0,3575	0,3850	0,4125	0,4400
600	Sn[m ²]	0,1800	0,2100	0,2400	0,2700	0,3000	0,3300	0,3600	0,3900	0,4200	0,4500	0,4800
650	Sn[m ²]	0,1950	0,2275	0,2600	0,2925	0,3250	0,3575	0,3900	0,4225	0,4550	0,4875	0,5200
700	Sn[m ²]	0,2100	0,2450	0,2800	0,3150	0,3500	0,3850	0,4200	0,4550	0,4900	0,5250	0,5600
750	Sn[m ²]	0,2250	0,2625	0,3000	0,3375	0,3750	0,4125		0,4875	0,5250	0,5625	0,6000
800	Sn[m ²]	0,2400	0,2800	0,3200	0,3600	0,4000	0,4400	0,4800	0,5200	0,5600	0,6000	0,6400

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

Tous nos produits sont soumis à des tests par des institutions officielles. Les rapports de ces tests forment la base des certifications des produits.



18.30

La marque NF garantit : la conformité à la norme NF S 61-937 Parties 1 et 11 : « Systèmes de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité » ; vaut présomption de conformité à l'arrêt national du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 pour le classement de résistance au feu ; les valeurs des caractéristiques mentionnées dans ce document. Organisme Certificateur : AFNOR Certification, 11 Rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ; Sites internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>; Téléphone : +33(0)1.41.62.80.00, Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00, Email : certification@afnor.org

Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Comercial A.V.C.S.A. ne peut pas être tenu responsable et les conditions de garantie ne seront pas d'application !